

SUDERINTA:

Raseinių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
atliekantis direktoriaus funkcijas
Jonas Kurlavičius

TVIRTINU:

UAB "Raseinių šilumos tinklai"
Direktorius
Stanislovas Bartkus
2016 m. Rugsėjo 21 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos

Šiaulių teritorinis skyrius

LR Valstybinė energetikos inspekcija

Šiaulių teritorinio skyriaus

vyr. inžinierius inspektorius

Viktoras Gofmanas

ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2016 - 2017 metų sezonas

Lauko temp. °C	Termofikacinio vand. temperatūra °C	
	paduod.	grįžtama
10	60	45
9	60	45
8	60	45
7	60	45
6	60	45
5	60	45
4	60	45
3	60	45
2	60	45
1	60	45
0	60	45
-1	61,6	45,7
-2	63,3	46,4
-3	64,9	47,1
-4	66,5	47,9
-5	68,2	48,6
-6	69,8	49,3
-7	71,5	50,0
-8	73,1	50,8
-9	74,8	51,5
-10	76,5	52,2
-11	78,1	52,9
-12	79,7	53,6
-13	81,4	54,4
-14	83,1	55,1
-15	84,8	55,8
-16	86,5	56,6
-17	88,2	57,3
-18	89,8	58,0
-19	91,5	58,8
-20	93,2	59,5
-21	95,0	60,0

Raseinių katilinė


G = 462,49 t/h; Hp=50 m.v. st; Hg=30 m.v. st.

Sutartiniai žymėjimai:

G - skaičiuotinas termofikacinio vandens kiekis

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis

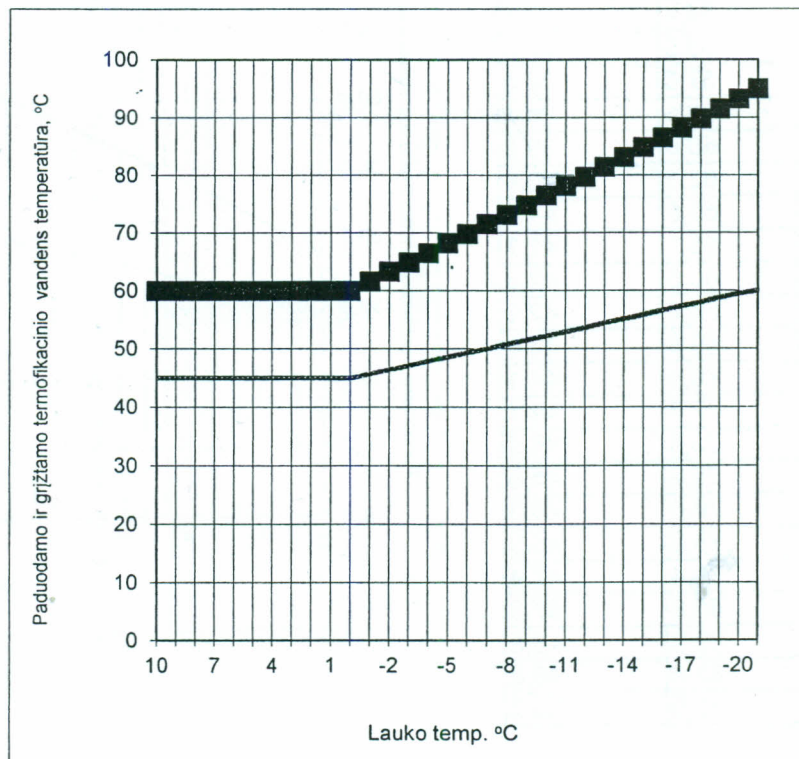

Raseinių katilinės meistras

Gediminas Karpas