

SUDERINTA:
Raseinių rajono savivaldybės
Administracijos direktorius
Edmundas Jonyla

TVIRTINU:
UAB "Raseinių šilumos tinklai"
Direktorius
Modestas Globys
2022 m. Rugsėjo 15 d.

ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS

2022 - 2023 metų sezonas

Lauko temp. °C	Termofikacinio vand. temperatūra °C	
	paduod.	grįžtama
10	60,0	41,0
9	60,0	41,5
8	60,0	42,0
7	60,0	42,0
6	60,0	42,0
5	60,0	42,0
4	60,0	42,5
3	60,0	43,0
2	60,8	43,5
1	61,5	44,0
0	62,3	44,5
-1	63,0	45,0
-2	63,8	45,7
-3	64,8	46,5
-4	66,0	47,3
-5	67,2	48,0
-6	68,4	49,0
-7	69,6	49,5
-8	70,8	50,2
-9	72,0	51,0
-10	73,2	51,8
-11	74,4	52,5
-12	75,6	53,0
-13	76,8	53,5
-14	78,0	54,0
-15	79,2	54,5
-16	80,3	55,0
-17	81,6	55,5
-18	82,8	56,0
-19	83,8	56,3
-20	84,5	56,6
-21	85,0	57,0

Raseinių katilinė


G = 462,49 t/h; Hp=50 m.v. st; Hg=30 m.v. st.

Sutartiniai žymėjimai:

G - skaičiuotinas termofikacinio vandens kiekis

Hp - paduodamo termofikacinio vandens slėgis

Hg - grįžtamo termofikacinio vandens slėgis

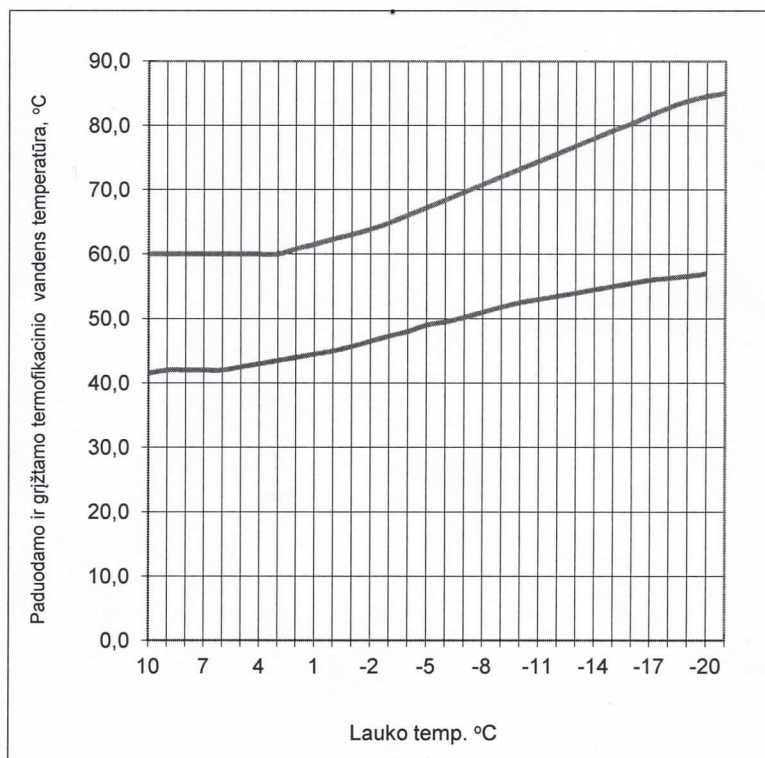

Inžinierius

M. Staršelskis

Marius Staršelskis